


Trouby hrdlové

vzorový řez uložení do štěrkopískového lože

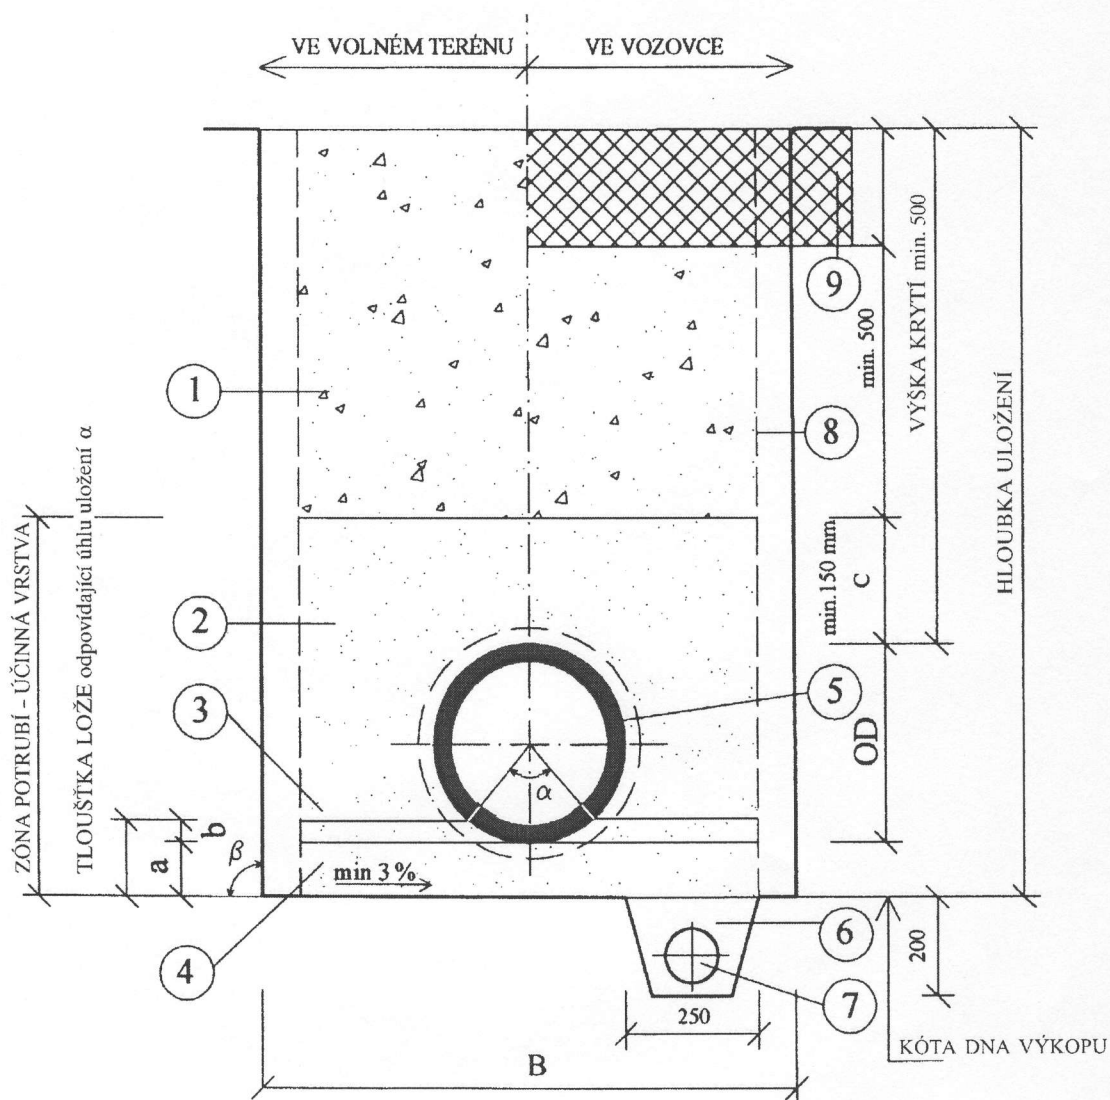

Legenda

1.	HLAVNÍ ZÁSYP	
2.	OBSYP (boční a krycí)	HUTNĚNÝ PÍSEK – max. ZRNO pro DN 100 až 200 mm = 22 mm – max. ZRNO pro DN 250 až 1 400 mm = 40 mm
3.	HORNÍ VRSTVA LOŽE	nebo HUTNĚNÁ PROSÍVKA a ostatní DRCENÉ MATERIÁLY (hutněné) – max. ZRNO pro DN 100 až 900 mm = 11 mm – max. ZRNO pro DN 1 000 až 1 400 mm = 22 mm
4.	DOLNÍ VRSTVA LOŽE	
5.	KAMENINOVÁ TROUBA DN 100–1 400 mm	
6.	DRENÁŽNÍ RÝHA VYPLNĚNÁ ŠTĚRKEM (max. zrno 63 mm)	
7.	DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 mm (po ukončení stavby nefunkční)	
8.	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM	
9.	KONSTRUKCE VOZOVKY	

POZNÁMKA: c = výška krycího obsypu nad horním okrajem trouby:

1) c = 150 mm nad dříkem trouby = EN 1610

2) c = 300 mm nad dříkem trouby = doporučení výrobce